

Двери и отбортовка не показаны.

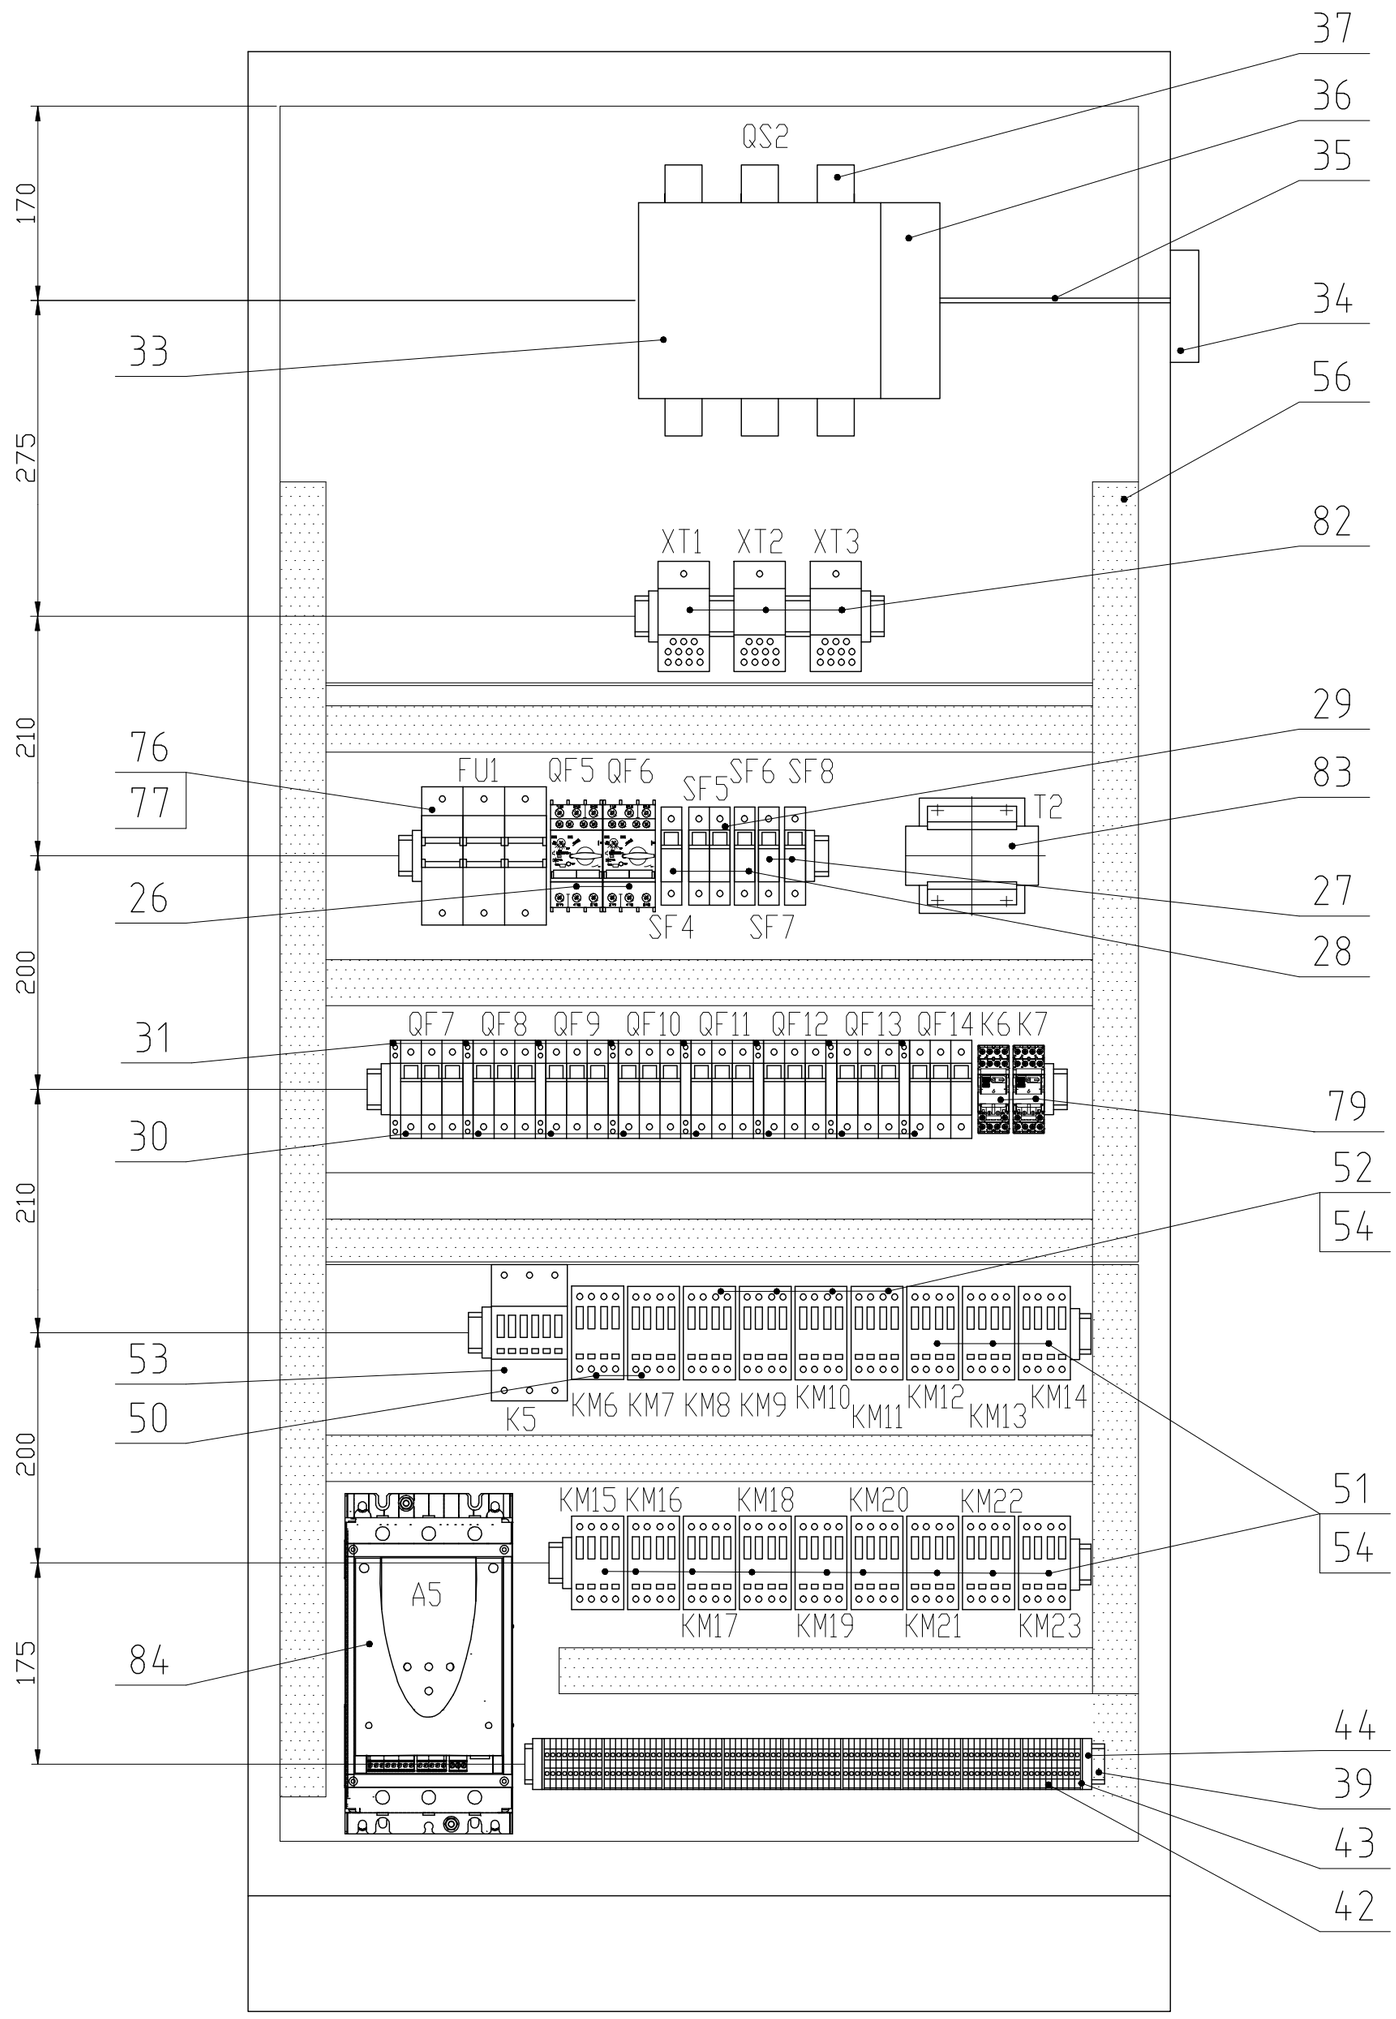


Вырезы в корпусе шкафа для установки:

ПИД регулятора поз.78
М 1:2

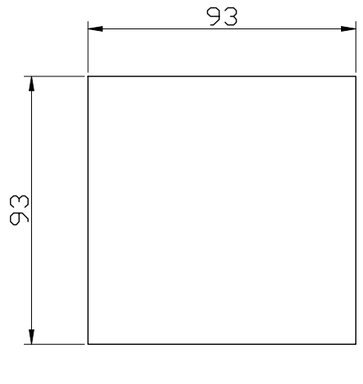

Рукоятка выключателя нагрузки поз.34
М 1:1

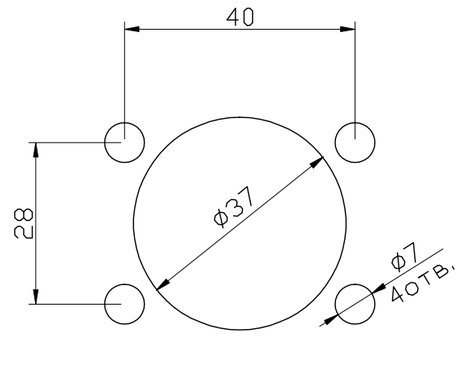

Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	1019.005.2 СБ	Лист 2

Копировал Формат А2